


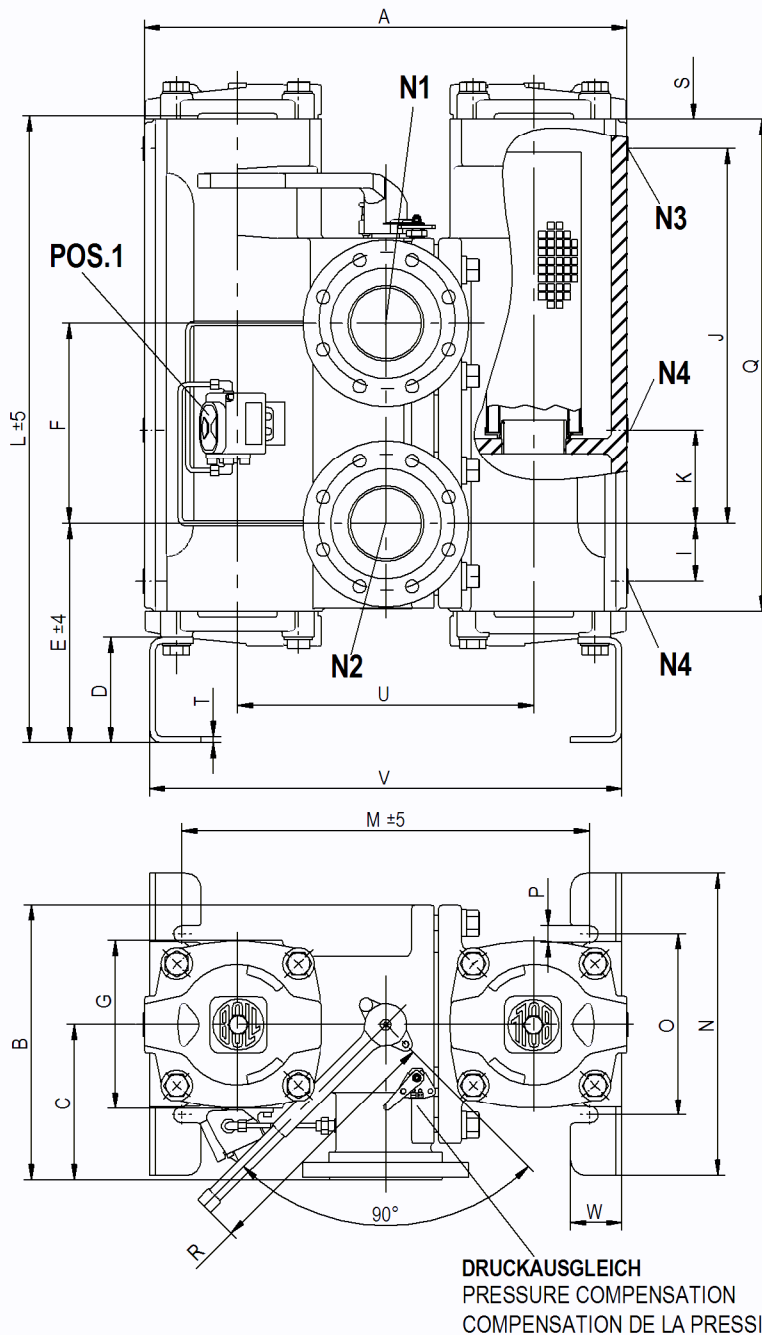

N1 FILTEREINTRITT NACH DIN2501 ODER ASME B16.5
FILTER INLET ACC. TO DIN2501 OR ASME B16.5
ENTRÉE DE FILTRE D'APRES DIN2501 OU ASME B16.5

N2 FILTERAUSTRITT NACH DIN2501 ODER ASME B16.5
FILTER OUTLET ACC. TO DIN2501 OR ASME B16.5
SORTIE DU FILTRE D'APRES DIN2501 OU ASME B16.5

N3 ENTLÜFTUNG G3/4
AIR ESCAPE
DÉSAÉRATION

N4 ENTLEERUNG G3/4
DRAIN
VIDANGE

MIT FILTERELEMANT
WITH FILTER ELEMENT
AVEC CARTOUCHE FILTRANTE

S AUSBAU FILTERELEMANT
FILTER ELEMENT REMOVAL
DÉMONTAGE DU PANIER

GEHÄUSE UND KUGELSCHALTUNG GEGOSSEN
HOUSING AND BALL VALVE CASTED
CORPS ET ROBINET MOULÉ

ALLGEMEINTOLERANZEN DIN ISO 2768-M
GENERAL TOLERANCE
TOLÉRANCES GÉNÉRALES

AUF WUNSCH, OPTIONAL; SUR DEMANDE
POS.1 DIFFERENZDRUCKANZEIGER
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR
INDICATEUR DE DIFFÉRENCE DE PRESSION

BESTELLBEISPIEL
ORDERING EXAMPLE
EXEMPLE DE COMMANDE

Typ G Q DN
BFD 220 630 100

G	Q	DN N1/N2	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Volumen dm³	Gewicht kg
100	260 350	25	308	221	130	86	159	130	27	167 257	44	355 445	247	220	120	14	250	160 250	6	188	339	66	2x1,5 2x2	48 54
110	330 550	40	353	230	135	105	199	170	45	233 451	48	462 680	295	250	160	18	250	250 450	6	221	397	71	2x2,2 2x3,6	80 100
140	420 660	50	405	270	157	105	206	170	44	306 549	79 58	546 789	330	300	200	18	250	250 520	6	245	442	76	2x5 2x8	125 150
180	570 880	65	538	335	197	127	246	195	58	446 760	78	724 1038	461	350	220	22	340	450 850	8	332	557	74	2x12,5 2x19	230 290
180	580 900	80	550	343	202	127	251	210	64	475 789	108	758 1072	471	350	220	22	340	450 850	8	344	568	74	2x13 2x20	260 320
220	630 990	100	640	378	220	139	289	265	84	503 832	124 94	824 1153	543	400	240	22	340	450 800	8	396	628	68	2x20 2x32	380 460
330	670 980	125	880	525	300	195	379	340	112	477 787	99	893 1207	759	530	340	26	500	450 850	12	526	929	122	2x50 2x74	495 570
360	700 1010	150	976	567	327	205	412	330	137	487 801	112	934 1248	833	580	380	26	500	450 850	12	592	1013	127	2x63 2x92	545 845